SLOAN®
Water Connects Us™

Modelo
WETS 2001.1001-1.1 Royal®
Fluxómetro HET Manual Royal® y Sanitario HET

DESCRIPCIÓN
Sistema Completo HET con fluxómetro para sanitario, expuesto manual Royal® y sanitario de porcelana.

Ciclo de Descarga
Modelo WETS 2001.1001-1.1 (4.2 Lpf/1.1 gpf)
Código: 20011001

ESPECIFICACIONES
Fluxómetro cromado, expuesto, Royal® y sanitario montado en piso.

Fluxómetro
Fluxómetro para sanitario, cromado, silencioso, expuesto, tipo diafragma, con las siguientes características:
- Diafragma de hule sintético PERMEX® con sobrepaso fijo de doble filtrado
- Tope angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para desarmador
- Tapa de válvula antivandalismo de libre rotación
- Colilla ajustable
- Conexión de descarga de rompe-vacío de alta contrapresión con tuerca de acople inferior hexagonal de una sola pieza
- Acople de spud y chapetón para Spud Superior de 1½"
- Adaptador de soldadura blanda con tubo de cubierta y chapetón fundido de pared con tornillo de ajuste
- Piezas fundidas altas en cobre, bajas en zinc, para resistencia a la dezincificación
- Sobrepaso fijo de medición y ajuste de volumen No Externo para asegurar la conservación del agua
- Exactitud de descarga controlada por Tecnología CID®
- Diafragma, empaque de manija, asiento de retención y rompe-vacío moldeados de compuesto de hule PERMEX® para resistencia a las cloraminas
- El Cuerpo de la Válvula, Cubierta, Colilla y Llave de Paso cumplirán con la Clasificación de Aleaciones ASTM para Latón Semi-Rojo. La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

Sanitario
- Porcelana
- Montado al piso
- Entrada de spud superior de 1-1/2" I.P.S.
- Diámetro de vía de trampa de 2-1/8"
- Vía de trampa totalmente vitrificada
- Borde de descarga integral
- Taza alargada
- Acción de descarga por chorro de sifón
- Pernos y tapones de sanitario incluidos
- Asiento de sanitario no incluido
- Asientos recomendados:
  Bemis - 1955CT/1955SSCT y 2155CT/2155SSCT
  Church - 295CT/295SSCT y 2155CT/2155SSCT
- El sanitario cumplirá con las secciones aplicables de ASME A112.192/CSA B45.1

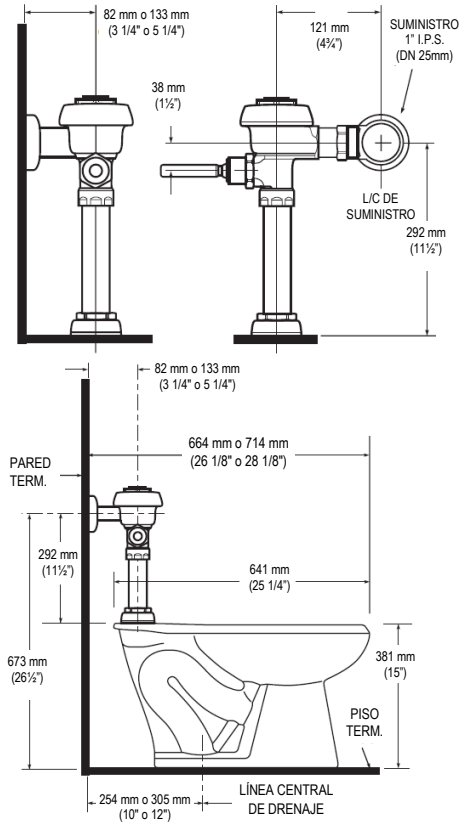

NOTA: Todas las dimensiones de porcelana que se muestran en estos diagramas son nominales. Las dimensiones pueden variar dentro de las tolerancias establecidas en el estándar ASME A112.19.2/ CSA B45.1 vigente. Favor de tomar esto en consideración al planear las distribuciones de preparación y plomería

DISPONIBLE VERANO 2015

Nota: El fluxómetro de 1.1 gpf sólo se recomienda en instalaciones de construcciones nuevas o en aquellas en las que se puede asegurar suficiente arrastre en la línea de desagüe. Las alternativas pueden ser fluxómetros de 1.28 gpf y 1.6 gpf

NOTA:
Requerimientos del Sistema de Plomería
- Presión **Operativa** Mínima: 25 PSI
- Presión Estática Máxima del Accesorio: 80 PSI
- Índice de Flujo Mínimo: 18 GPM

Espacio para aprobación del Arquitecto/Ingeniero

Nombre del Trabajo _____ Fecha _____

Modelo Especificado _____ Cantidad _____

Variaciones Especificadas _____

Cliente/Mayorista _____

Contratista _____

Arquitecto

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso

SLOAN®
Sloan Valve Company
10500 Seymour Avenue
Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 1-800-982-5839
Fax: 1-800-447-8329
www.sloanvalve.com

© 2015 Sloan Valve Company
WETS-2001.1001-1.1 04-15